

Kunden-Information zur Trinkwasserqualität 2025

Das Eschliker Trinkwasser weist eine hervorragende Beschaffenheit auf. Massgeblich beteiligt an dieser Qualität ist das gute Grundwasser am Murgstrom und in Zisterwis. Nebst dem sauberen Grundwasser sorgen verschiedene Qualitätssicherungsmassnahmen dafür, dass im Versorgungsgebiet der Technischen Werke Eschlikon jederzeit und in ausreichenden Mengen einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung steht.

Versorgte Einwohner: 4'940 (Gemeinde Eschlikon und Holzmannshaus)

Herkunft des Wassers: Das Wasser stammt zu 100% aus Grundwasser. 76% des Wassers wurden von den Grundwasserpumpwerken Büfelden und Zisterwis gefördert, 24% wurde bei der Regionalen Wasserversorgung Hinterthurgau eingekauft.

Hygienische Beurteilung: Durch das Kantonale Laboratorium Frauenfeld wurden 9 amtliche Untersuchungen des Trinkwassers vorgenommen. Zusätzlich wurden im Rahmen von Selbstkontrollen 69 Wasserproben entnommen und dem Kantonalen Laboratorium in Frauenfeld zur Analyse zugestellt.

Alle Proben entsprachen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung. Bei 4 Liegenschaften waren die Werte aufgrund eines Leitungersatzes zu diesen Liegenschaften kurzzeitig über dem Grenzwert. Diese Liegenschaften wurden durch die Technischen Werke informiert und es wurden Massnahmen getroffen um die einwandfreien Wasserwerte wieder zu erreichen.

Das Eschliker Trinkwasser hat eine vorzügliche Qualität.

Wasserhärte in französische Härtegrade	31.5 – 37.5 °fH
Umgerechnet in deutsche Härtegrade (französische Härtegrade (°fH) x 0.56 = deutsche Härtegrade (°dH))	17.64 – 21.0 °dH

Chemische Zusammensetzung des Wassers

Inhaltsstoffe	Gemessene Werte	Allgemeine Richtwerte
Kalzium	87.5 – 104.0 mg/l	kein Grenzwert
Magnesium	23.4 – 28.1 mg/l	kein Grenzwert
Nitrat	9.65 – 11.8 mg/l	Toleranzwert < 40 mg/l
Natrium	2.06 – 6.12 mg/l	Erfahrungswert < 20 mg/l
Kalium	0.44 – 2.29 mg/l	Erfahrungswert < 5 mg/l
Chlorid	2.04 – 10.5 mg/l	Erfahrungswert < 20 mg/l
Sulfat	4.59 – 6.42 mg/l	Erfahrungswert < 20 mg/l
ph Wert	7.17 – 7.49	Erfahrungswert 6.8 – 8.2

Einige Daten der Wasserversorgung (Stand 31. Dezember 2025)

Wasserabgabe 2025	428'186 m ³
Hauptleitungen:	33.46 km
Liegenschaftsanschlussleitungen:	22.74 km
Hydrantenleitungen:	1.10 km
Grundwasserpumpwerke	3
Reservoiranlagen	1


Wasserverluste in Liegenschaften:

Jedes Jahr werden einige Liegenschaftsbesitzer von hohen Wasserrechnungen überrascht, da der Verbrauch viel höher ist als erwartet.


Die meisten Ursachen liegen bei undichten Boiler-Sicherheitsventilen oder wenn die Dichtungen bei den WC-Spülungen defekt sind. Es lohnt sich gelegentlich den Wasserzähler zu überprüfen.

Das können Sie ganz einfach: Stellen Sie sicher, dass im ganzen Haus kein Wasser verbraucht wird. Wenn kein Wasser fliesst, muss je nach Wasserzähler das Rad in der Mitte stehen bleiben oder die Anzeige 0 Liter pro Stunde anzeigen. Sollte sich das Rad trotzdem drehen oder die Anzahl mehr als 0 Liter pro Stunde anzeigen, gibt es in der Liegenschaft einen unkontrollierten Wasserverlust, dem Sie nachgehen sollten. Führen Sie diesen Test einmal im Monat durch. So können Unregelmässigkeiten im Wasserverbrauch schneller entdeckt werden.

Boiler-Sicherheitsventil

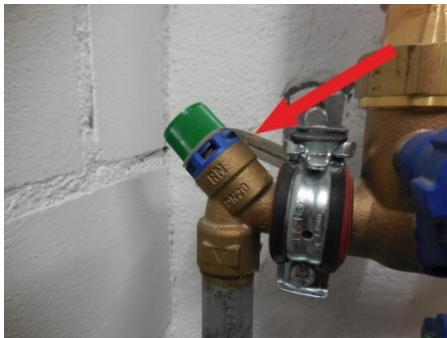

Wasserzähler

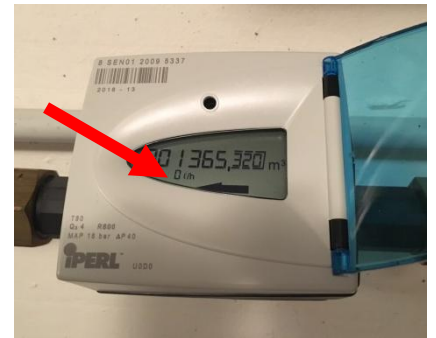

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Technischen Werke Eschlikon, Wiesenstrasse 3, in 8360 Eschlikon, Tel. 071 973 99 65 gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie ebenfalls unter www.wasserqualitaet.ch und www.trinkwasser.ch